


Примечания:

1. Сорт резины уточняется заводом
2. Длина резиновых уплотнений минимальная - 10 метров, максимальная - не ограничивается

Каскад Туломских ГЭС		
Верхне-Туломская ГЭС		
Уплотнение щитов и затворов ГЭС		ноябрь 78
Зиняев	Сидор	Чертил
нач. ПТО	Сидор	



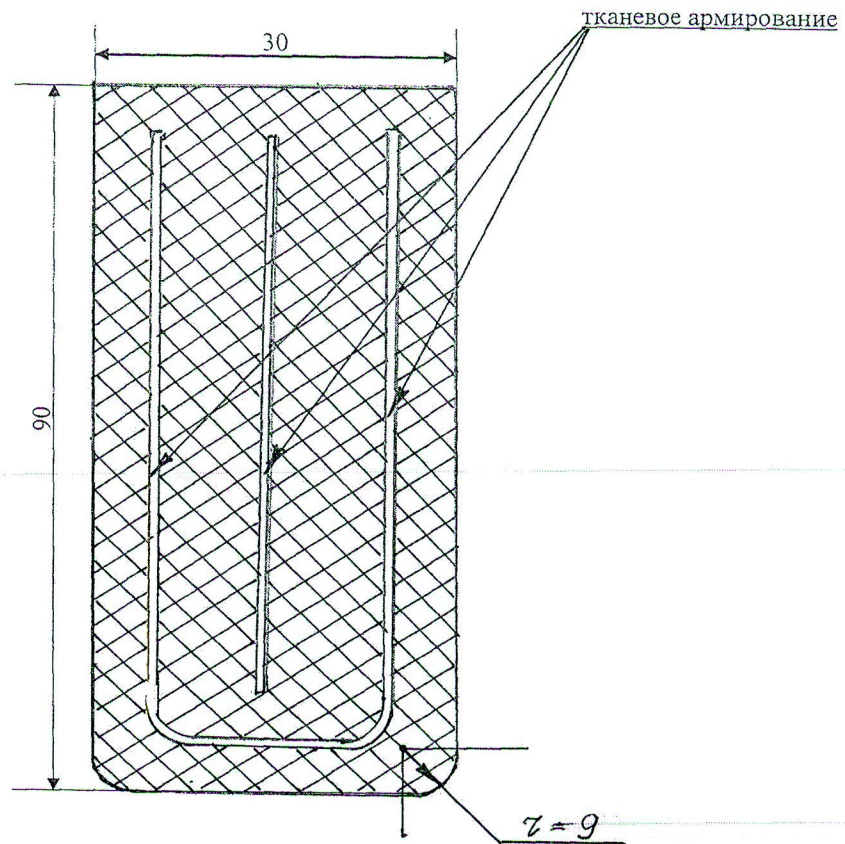

Примечание.

1. Марка резиновой смеси уточняется заводом-изготовителем.
2. Длина резиновых уплотнений:  
для турбинных затворов – 7,0м.  
для ремонтных затворов отсасывающих труб – 11,0м.

Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».				
Верхне - Туломская ГЭС.				
Нижнее уплотнение щитов и затворов ГЭС.			Листов 1	Лист 1
Чертил	Инженер по ремонту ПТО КТГЭС	Вахрин В.М.	<i>Вахрин</i>	
			12.10.2011г	